


Købelev Vandværk

Månedsrapport 08-2021

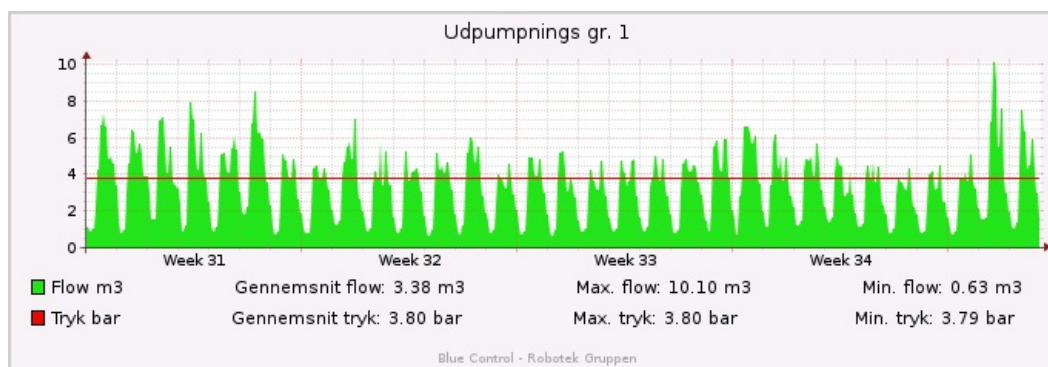

Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.513,4 m³ Måler 1: 2.513,4 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 1.253,9 kWh Udpumpet: 689,0 kWh
Total: 0,50 kWh/m³ Udpumpet: 0,27 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-08-21 04:59:09
Max. Flow: 20,00 m³/h Tidspunkt: 01-08-21 16:59:37

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -6,79 m Lavest: -8,46 m Sænkning: 1,67 m
Boring 2 niveau: Højest: -6,82 m Lavest: -8,59 m Sænkning: 1,77 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 31
Filter 2: Antal skyl: 31
Filter 3: Antal skyl: 23
Filter 4: Antal skyl: 21

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	275 Timer	23173 Timer
Boring 2:	287 Timer	24131 Timer
Pumpe 1:	246 Timer	17607 Timer
Pumpe 2:	249 Timer	17188 Timer
Pumpe 3:	250 Timer	18469 Timer
Pumpe 4:	0 Timer	8823 Timer