


# Købelev Vandværk

## Månedsrapport 09-2021

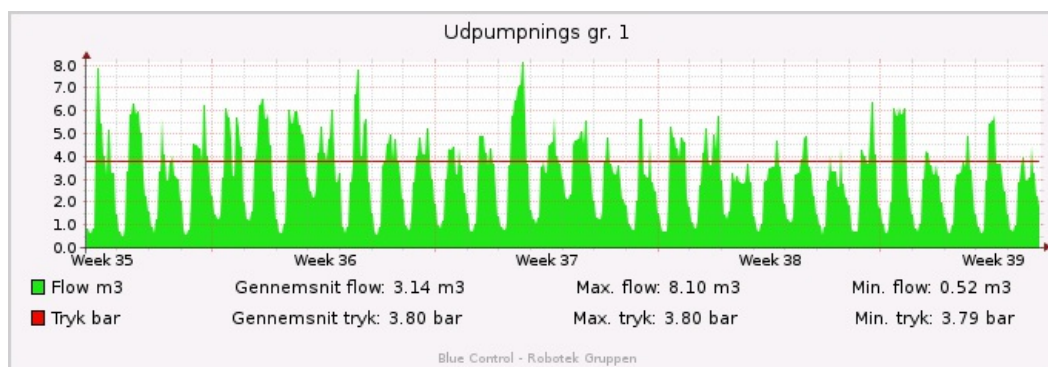

## Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.259,9 m<sup>3</sup> Måler 1: 2.259,9 m<sup>3</sup>

## Forbrug

Elforbrug:	Total: 1.157,6 kWh	Udpumpet: 640,2 kWh
	Total: 0,51 kWh/m <sup>3</sup>	Udpumpet: 0,28 kWh/m <sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow:	0,00 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 14-09-21 04:04:11
Max. Flow:	20,00 m <sup>3</sup> /h	Tidspunkt: 01-09-21 16:59:46

## Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau:	Højest: -7,01 m	Lavest: -7,78 m	Sænkning: 0,76 m
Boring 2 niveau:	Højest: -7,06 m	Lavest: -7,93 m	Sænkning: 0,87 m

## Filter:

Filter 1:	Antal skyl:	30
Filter 2:	Antal skyl:	30
Filter 3:	Antal skyl:	20
Filter 4:	Antal skyl:	20

## Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	253 Timer	23426 Timer
Boring 2:	259 Timer	24390 Timer
Pumpe 1:	241 Timer	17848 Timer
Pumpe 2:	240 Timer	17428 Timer
Pumpe 3:	240 Timer	18709 Timer
Pumpe 4:	0 Timer	8823 Timer